


LIVELLETTA	LUNGHEZZA	73.50	12.64	19.75	46.47	33.87
	DISLIVELLO	10.50	3.05	6.00	8.15	1.85
	PENDENZA	0.1429	0.2413	0.3038	0.1754	0.0546
QUOTA PIEZOMETRICA		270.66	270.56	270.39	270.24	270.06
DIAMETRO NOMINALE		PEAD DN 160 PN 16				
CADENTE PIEZOMETRICA		0.011356				
PORTATA		12.				
VELOCITA'		0.89				

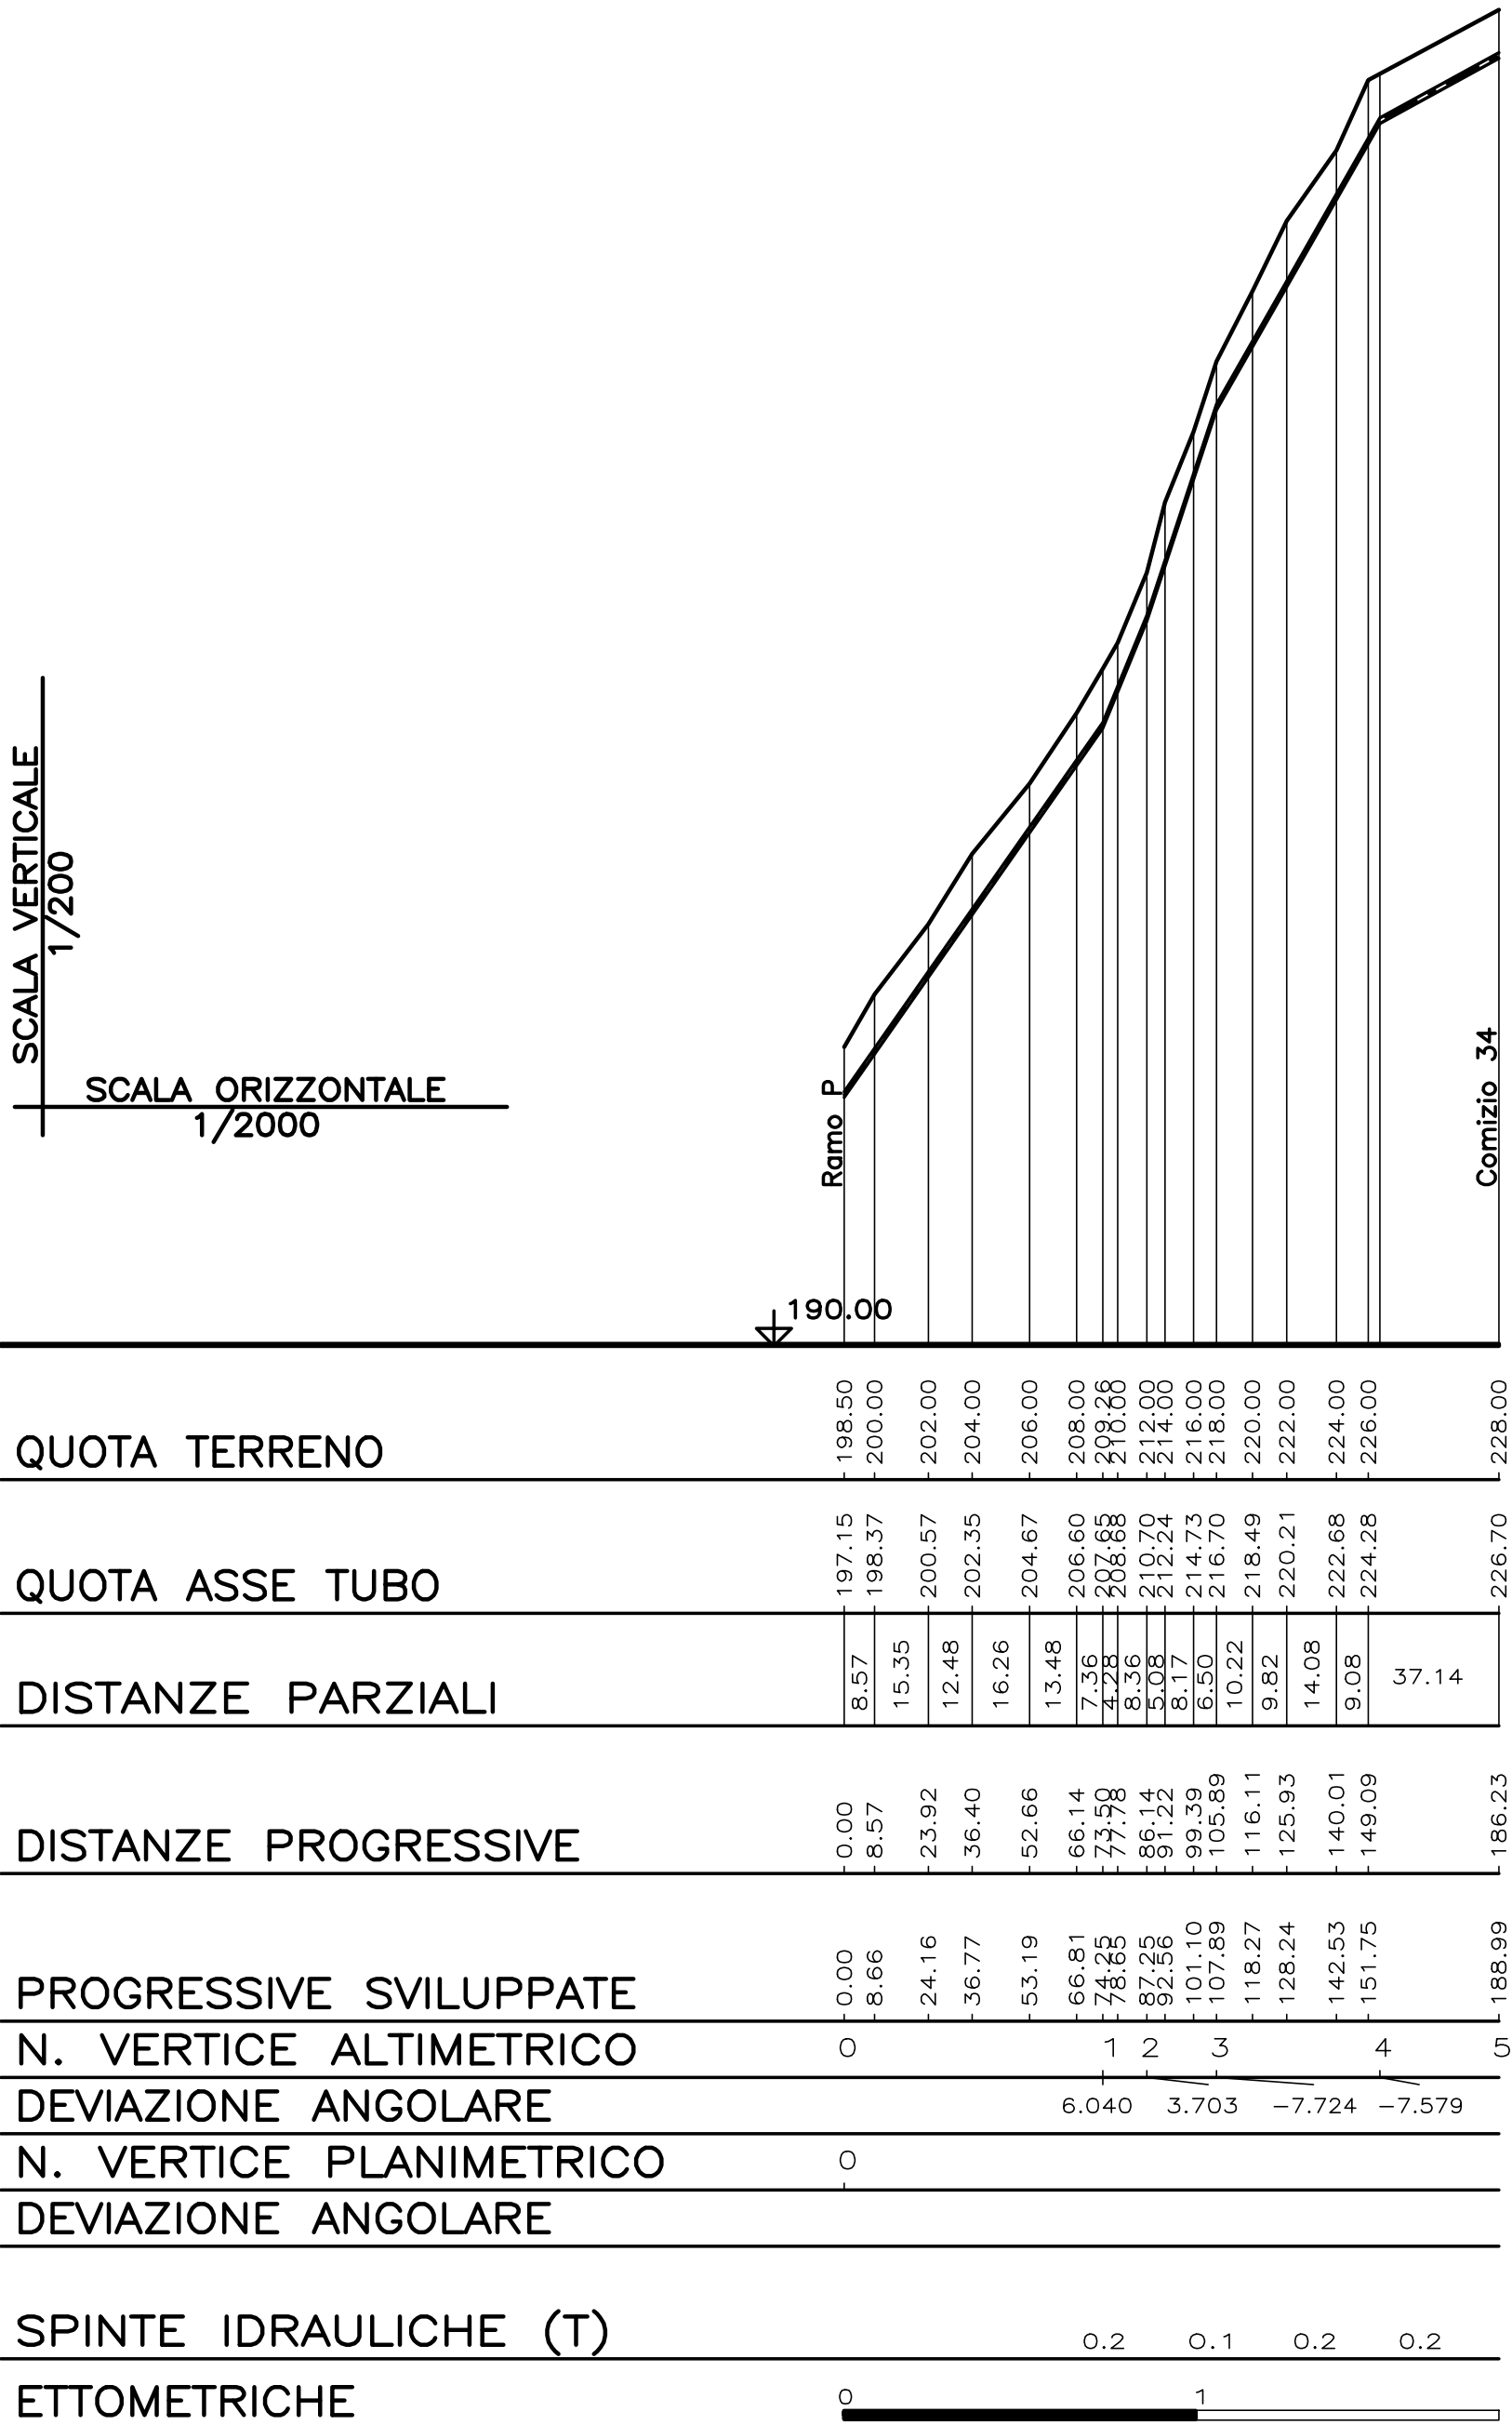

CONSORZIO DI BONIFICA
2 - PALERMO

UTILIZZAZIONE INTEGRALE DELLE ACQUE INVASATE NEL
SERBATOIO DI GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO

OPERE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA
SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ZONA IVa
I LOTTO FUNZIONALE
STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

PROFILO LONGITUDINALE
CONDOTTA SECONDARIA Pc

All.

EG.17

Data
SETTEMBRE 2022

Scala
1:2.000 / 1:200

Codice
143-E-GAR

I PROGETTISTI
Dott. Ing. LUIGI DE BONA

Dott. Ing. MICHELE ANGELO CUCCARO

COLLABORATORE
Dott. Ing. POUL ERIK NIELSEN

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Marino

s.i.a. studio ingegneri associati
MILANO

STUDIO CUCCARO - ECOMAR s.r.l.
ROMA